



**Marley**  
Engineered Products

**Cat. No. WT-11A and WT-12A  
NEMA 4X Rated Wall-Mounted Thermostats**



**Installation Instructions**

| CAT. NO. | ELECTRICAL SPECIFICATIONS                     |
|----------|---|
| WT-11A   | 22A @ 277 VAC; 25A @ 120 - 240 VAC            |
| WT-12A   | 22A @ 277 VAC; 25A @ 120 - 240V;<br>5A @ 480V |

**LOCATION**

Install the thermostat on wall approximately five feet from floor, away from drafts, sun rays, and direct heat.

**MOUNTING**

 **WARNING** 

ALL ELECTRICAL POWER MUST BE DISCONNECTED AT THE MAIN SERVICE BOX BEFORE INSTALLING THE THERMOSTAT. THIS IS A PRECAUTION TO PREVENT SERIOUS ELECTRICAL SHOCK.



1. Remove screws and front cover.
2. Connect BX or conduit to knockout in box. Mount box with bulb on bottom.
3. Mount box to wall using holes in rear of box.
4. Wire thermostat according to the diagrams below and on inside of front cover.
5. Be sure that all wires are inserted carefully in the wiring box before replacing front cover.

 **WARNING** 

ALL WIRING MUST CONFORM TO NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES.

6. Replace the front cover. Tighten screws.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

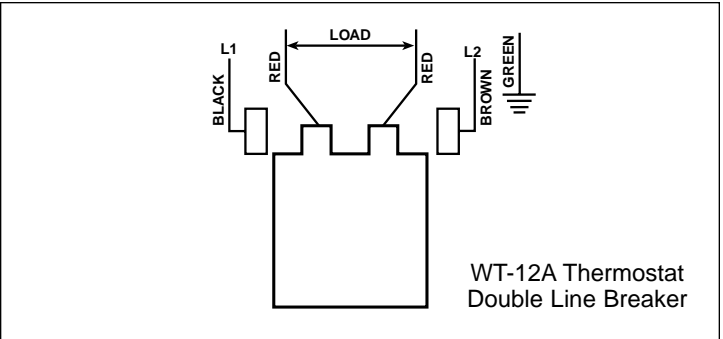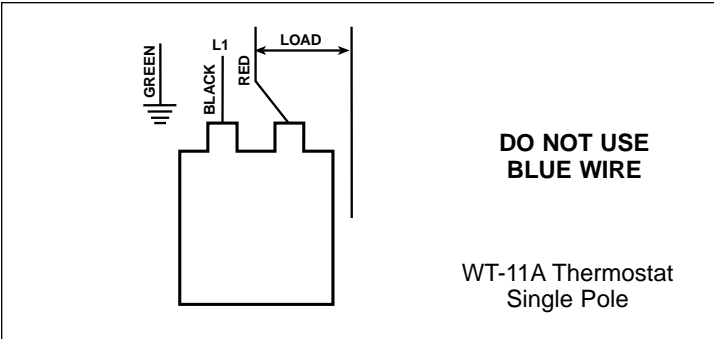

**LIMITED WARRANTY**

All products covered by this instruction sheet are warranted against defects in workmanship and materials for one year from date of installation. This warranty does not apply to damage from accident, misuse, or alteration; nor where the connected voltage is more than 5% above the nameplate voltage; nor to equipment improperly installed or wired or maintained in violation of this instruction sheet. All claims for warranty work must be accompanied by proof of the date of installation.

The customer shall be responsible for all costs incurred in the removal or reinstallation of products, including labor costs, and shipping costs incurred to return products to a Marley Engineered Products Service Center, and we will repair or replace, at our option, at no charge to you with return freight paid by Marley. It is agreed that such repair or replacement is the exclusive remedy available from Marley Engineered Products.

THE ABOVE WARRANTIES ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED, AND ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WHICH EXCEED THE AFORESAID EXPRESSED WARRANTIES ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED FROM THIS AGREEMENT. MARLEY ENGINEERED PRODUCTS SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING WITH RESPECT TO THE PRODUCT, WHETHER BASED UPON NEGLIGENCE, TORT, STRICT LIABILITY, OR CONTRACT.

Some states do not allow the exclusion on limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state.

For the address of your nearest authorized service center, contact Marley Engineered Products, 470 Beauty Spot Road East, Bennettsville, SC 29512 USA. Merchandise returned to the factory must be accompanied by a return authorization and service identification tag, both available from the above location. When requesting return authorization, include all catalog numbers shown on the products.

**HOW TO ORDER REPAIR PARTS**

In order to obtain any needed repair or replacement parts, warranty service or technical information, please contact Marley Engineered Products Service Center toll-free by calling 1-800-642-HEAT.

When ordering repair parts, always give the information listed as follows:

1. The Part Number
2. The Model Number
3. The Part Description
4. Date of Manufacture

ECR 33225  
09/96



**Marley**  
Engineered Products

SPX Corporation  
470 Beauty Spot Rd. East  
Bennettsville, SC 29512 USA



**Marley**  
Engineered Products

**No. de Cat. WT-11A y WT-12A**  
**Termostatos de montaje de pared de clasificación nominal NEMA 4X**

## Instrucciones de Instalación

| NO. DE CAT. | ESPECIFICACIONES ELECTRICAS                     |
|-------------|---|
| WT-11A      | 22A a 277 VAC; 25A a 120 - 240 VAC              |
| WT-12A      | 22A a 277 VAC; 25A a 120 - 240 V;<br>5A a 480 V |

### UBICACION

Instale el termostato en la pared a cinco pies de distancia del piso aproximadamente, alejado de corrientes de aire, rayos solares y calor directo.



### ADVERTENCIA

DEBE DESCONECTARSE TODA LA POTENCIA ELECTRICA EN LA CAJA MAESTRA DE SERVICIO ANTES DE INSTALAR EL TERMOSTATO. ESTA ES UNA PRECAUCION PARA PREVENIR UN CHOQUE ELECTRICO GRAVE.

### MONTAJE

1. Extraiga los tornillos y la cubierta delantera.
2. Conecte el BX o el conducto al orificio ciego en la caja. Monte la caja con la bombilla en el fondo.
3. Monte la caja a la pared usando los orificios en la parte posterior de la caja.
4. Cablee el termostato de acuerdo con los diagramas de abajo y de adentro de la cubierta delantera.




### ADVERTENCIA



TODO EL CABLEADO DEBE CUMPLIR CON LOS CODIGOS ELECTRICOS NACIONALES Y LOCALES.


5. Asegúrese que todos los cables estén cuidadosamente insertados en la caja de cableado antes de volver a colocar la cubierta delantera.
6. Vuelva a colocar la cubierta delantera. Ajuste los tornillos.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



**NO USE EL CABLE AZUL**

Termostato WT-11A unipolar

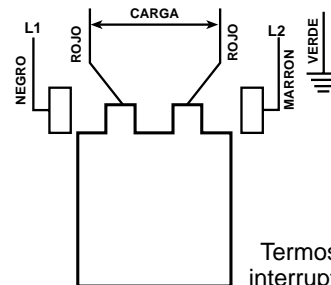

Termostato WT-12A de interruptor de línea doble

### GARANTIA LIMITADA

Todos los productos cubiertos por esta hoja de instrucciones están garantizados contra defectos de mano de obra y materiales durante un año a partir de la fecha de instalación. Esta garantía no se aplica por daños ocurridos por accidente, mal uso, o alteración, ni cuando el voltaje conectado sea 5% mayor que el indicado en la placa de nombre; ni al equipo instalado o cableado incorrectamente, o mantenido en violación de esta hoja de instrucciones. Todos los reclamos de trabajo de garantía deben estar acompañados por prueba de la fecha de instalación.

El cliente será responsable por todos los costos incurridos en la extracción o reinstalación de los productos, incluyendo costos de mano de obra, y costos de transporte incurridos al devolver los productos a Marley Engineered Products Service Center. Con las limitaciones de esta garantía, las unidades inoperantes deberían devolverse al centro autorizado de servicio más cercano de Marley o al Marley Engineered Products Service Center, y las repararemos o reemplazaremos, a nuestra opción, sin cargo para usted, con transporte de regreso pago por Marley. Se acuerda mutuamente que tal reparación o reemplazo es el remedio exclusivo disponible de Marley Engineered Products.

LAS GARANTIAS INDICADAS ARRIBA SON A CAMBIO DE CUALQUIER OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA. POR LA PRESENTE SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN DE ESTE ACUERDO TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION Y APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR QUE EXCEDAN LAS GARANTIAS PREVIAMENTE EXPRESADAS. MARLEY ENGINEERED PRODUCTS NO SERA RESPONSABLE POR DAÑOS CONSECUENTES ORIGINADOS POR EL PRODUCTO, YA SEAN QUE ESTEN BASADOS EN NEGLIGENCIA, LITIGACION, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O CONTRATO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, de manera que la exclusión o limitación indicada arriba puede no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de estado a estado.

Escriba a Marley Engineered Products a 470 Beauty Spot Road East, Bennettsville, SC 29512 USA, para la dirección de su centro autorizado de servicio más cercano. La mercancía devuelta a la fábrica debe estar acompañada por una autorización de devolución y una etiqueta de identificación de servicio, ambas disponibles de la ubicación indicada. Incluya todos los números de catálogo mostrados en el producto al requerir autorización de devolución.

### COMO ORDENAR PIEZAS DE REPUESTO

Por favor llame libre de cargo al Centro de Servicio de Marley Engineered Products, al 1-800-642-HEAT, para obtener todas las piezas de reparación o repuesto requeridas.

Siempre comuníquese la información listada como sigue al ordenar piezas de repuesto:

1. El número de pieza
2. El número de modelo
3. La descripción de la pieza
4. Fecha de fabricación

ECR 33225  
09/96



**Marley**  
Engineered Products

SPX Corporation  
470 Beauty Spot Rd. East  
Bennettsville, SC 29512 USA

## Instructions d'installation

| N° CAT | CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES                         |
|--------|--|
| WT-11A | 22 A à 277 V alt; 25 A à 120 - 240 V alt             |
| WT-12A | 22 A à 277 V alt; 25 A à 120 - 240 V;<br>5 A à 480 V |


### EMPLACEMENT

Installer le thermostat sur le mur à environ 1,50 mètre du sol, au loin des courants d'air, des rayons du soleil, et de la chaleur directe.



### AVERTISSEMENT

TOUTE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉE AU BOÎTIER D'ALIMENTATION PRINCIPAL AVANT D'INSTALLER LE THERMOSTAT. C'EST UNE PRÉCAUTION NÉCESSAIRE POUR ÉVITER DES RISQUES D'ÉLECTROCUTION GRAVE.



**NE PAS UTILISER  
LE FIL BLEU**

Thermostat  
mono-phasé WT-11A

### FIXATION

1. Retirer les vis et le capot avant.
2. Connecter le tube flexible ou le conduit à la découpe du boîtier. Fixer le boîtier avec le renflement en bas.
3. Fixer le boîtier au mur en utilisant les trous à l'arrière du boîtier.
4. Câbler le thermostat conformément aux schémas ci-dessous et à l'intérieur du couvercle avant.




### AVERTISSEMENT

TOUT LE CÂBLAGE DOIT ÊTRE CONFORME AUX CODES EN VIGUEUR.

5. S'assurer que tous les fils soient insérés soigneusement dans le boîtier de câblage avant de remettre le couvercle avant en place.
6. Remettre le couvercle avant en place. Serrer les vis.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

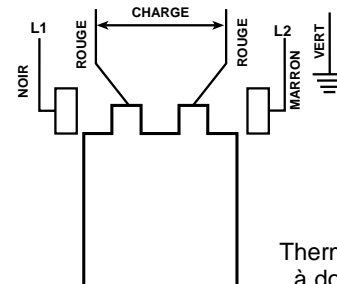

Thermostat WT-12A  
à double coupure

### GARANTIE LIMITÉE

Tous les produits fabriqués par Marley Engineered Products sont garantis contre les défauts de fabrication et de matériel pendant un an à compter de la date d'installation, sauf les éléments chauffants qui sont garantis contre les défauts de fabrication et de matériel pendant cinq ans à partir de la date d'installation. Cette garantie ne s'applique pas aux détériorations consécutives à un accident, à une mauvaise utilisation ou à une modification; ni si la tension d'alimentation est supérieure de plus de 5% à la tension de la plaque signalétique; ni à un équipement incorrectement installé ou câblé ou entretenu en violation des instructions d'installation du produit. Toutes les réclamations pour du travail sous garantie doivent être accompagnées d'une preuve de la date d'installation.

Le client sera responsable de tous les frais causés par l'enlèvement ou la réinstallation des produits, y compris les frais de main d'oeuvre et les frais d'expédition pour renvoyer les produits au centre d'entretien Marley Engineered Products. Dans le cadre des limites de cette garantie, les appareils défectueux doivent être renvoyés au centre de service après-vente agréé Marley le plus proche ou au centre Marley Engineered Products et nous les réparerons ou remplacerons, à notre choix, gratuitement pour vous avec les frais de retour payés par Marley. Il est entendu qu'une telle réparation ou un tel remplacement sont les seuls recours pouvant être obtenus de Marley Engineered Products.

LES GARANTIES CI-DESSUS REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPLICITES OU IMPLICITES ET TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER QUI DÉPASSENT LES GARANTIES EXPLICITES DÉCRITES CI-DESSUS SONT RÉFUTÉES PAR LA PRÉSENTE ET EXCLUES DE CET ACCORD. Marley Engineered Products NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CIRCONSTANCIELS CAUSÉS PAR LE PRODUIT, QUE CE SOIT PAR NÉGLIGENCE, DÉLIT, RESPONSABILITÉ STRICTE, OU CONTRAT.

Certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages circonstanciels ou fortuits, de sorte que l'exclusion ou la limitation ci-dessus peuvent donc ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Pour l'adresse de notre centre d'entretien autorisé le plus proche, contacter Marley Engineered Products, 470 Beauty Spot Road East, Bennettsville, SC 29512 USA. La marchandise renvoyée en usine doit être accompagnée d'étiquettes d'identification d'autorisation de renvoi et de service, disponibles chez Marley Engineered Products. Lors de la demande d'autorisation de renvoi, inclure tous les numéros de catalogue apparaissant sur les produits.

### COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des réparations, des pièces de rechange, des services sous garantie ou de l'information technique, veuillez contacter le centre de service après-vente Marley Engineered Products en appelant leur numéro d'appel gratuit : 1-800-642-HEAT.

Lors de la commande de pièces détachées, toujours donner l'information ci-dessous :

1. Numéro de référence
2. Numéro de modèle
3. Description de la pièce
4. Date de fabrication

ECR 33225  
09/96